



แผนที่คาดการณ์ปริมาณคลอไรด์ (รสชาติน้ำประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

- วิธีอ่านแผนภูมิ**
- สังเกตแผนภูมิตามเขตปกครองที่ท่านอยู่
  - ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตคุณภาพน้ำประปาจากสถานีสูบน้ำโดยสังเกตจากกราฟที่มีจุดสีเขียวกับสถานีใช้น้ำของท่าน
  - กราฟแก่งสีแดง แสดงช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์ตั้งแต่ 250 มก./ล. ขึ้นไป จะเริ่มรับรสชาติน้ำประปาที่เปลี่ยนแปลงไปได้เล็กน้อย
  - กราฟแก่งสีน้ำเงิน แสดงช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์น้อยกว่า 250 มก./ล. น้ำประปามีรสชาติปกติ

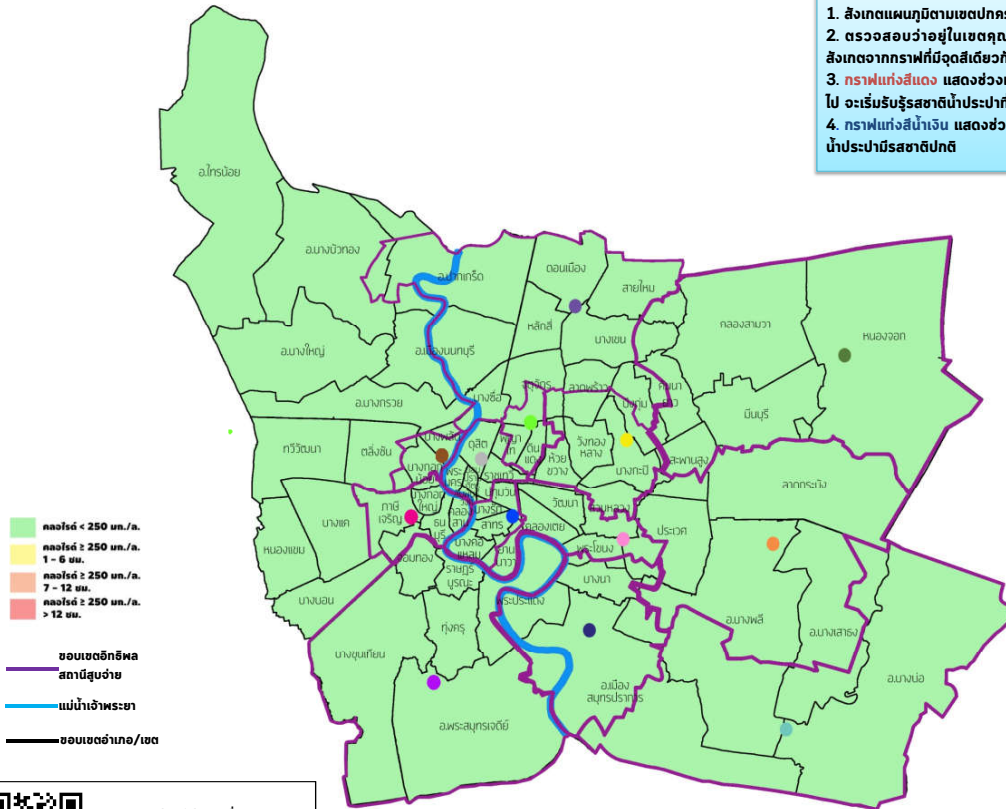


■ คลอไรด์ < 250 มก./ล.  
■ คลอไรด์ 250 มก./ล. 1 - 5 มก.  
■ คลอไรด์ 250 มก./ล. 7 - 12 มก.  
■ คลอไรด์ 250 มก./ล. > 12 มก.

● ขอบเขตอภิมหา สถานีสูบน้ำ  
— แม่น้ำเจ้าพระยา  
— ขอบเขตอำเภอ/เขต

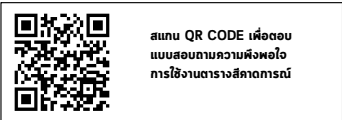


สแกน QR CODE เพื่อขอแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานตารางคาดการณ์


**หมายเหตุ** - ความยาวเส้นของ กปน. มากกว่า 30,000 กม. อาจมีความคลาดเคลื่อนได้  
 - ชื่อสาขาที่อยู่ในแผนภูมิแก่ง คือ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่ได้รับผลกระทบ  
 - สอ. หมายถึง สถานีสูบน้ำ  
 - องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า คลอไรด์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่จะส่งผลกระทบต่อความดันโลหิตของน้ำ โดยค่าคลอไรด์ตั้งแต่ 250 มก./ล. ขึ้นไป จะเริ่มรับรสชาติน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปได้

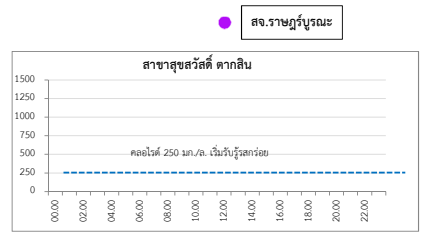


● **สจ.บางเขน**

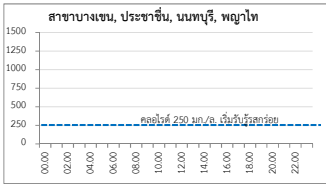


● **สจ.พหลโยธิน**




● **สจ.ลาดพร้าว**




● **สจ.มีนบุรี**

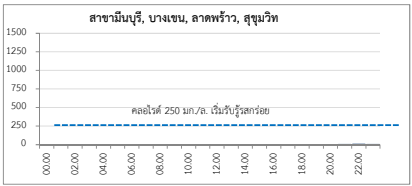


● **สจ.ลำไ้**

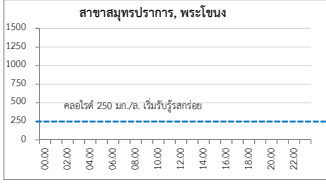

● **สจ.บางพลี**




● **สจ.ลุมพินี**




● **สจ.คลองเตย**




● **รง.ธนบุรี**

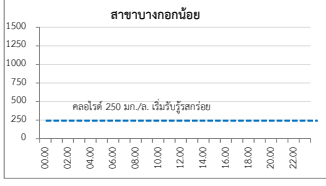

● **รง.สามเสน**



● **สจ.ลาดกระบัง**



● **สจ.ท่าพระ**



## รายงานคุณภาพน้ำประปาประจำวัน

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567)

น้ำประปาரசชาติปกติ แนะนำสำรองไว้บริโภค

- ✓ ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- ✓ ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
- ✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริโภค
- ✓ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริโภค ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2022))

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง