


แผนที่คาดการณ์ปริมาณคลอรีน (รสชาติน้ำประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันที่ 27 มกราคม 2563

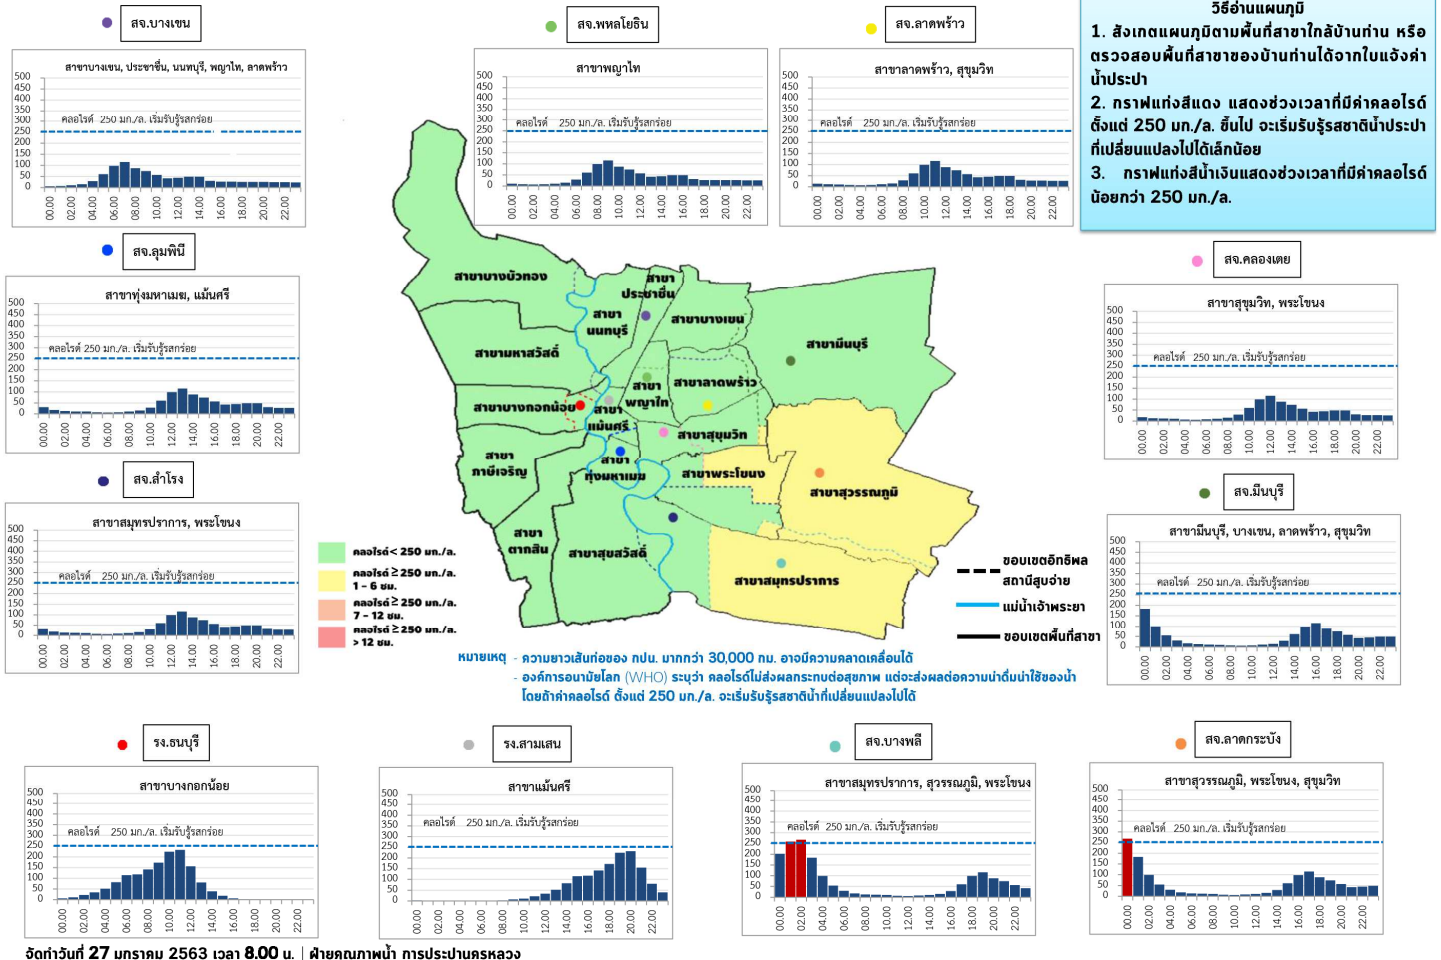

ภาพรวมน้ำประปาววันนี้ (27 มกราคม 2563)

น้ำประปารสชาติปกติ แนะนำสำรองไว้บริโภค ในช่วงเวลาตามกราฟ

- ✓ ค่าคลอรีน มีบางเวลาช่วงเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตรเล็กน้อย
- ✓ ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

- ✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อกรรับรู้อรรสชาติ
- ✓ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภคในช่วงเวลาตามกราฟ

(ค่าคลอรีน ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลกระทบต่อกรรับรู้อรรสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)