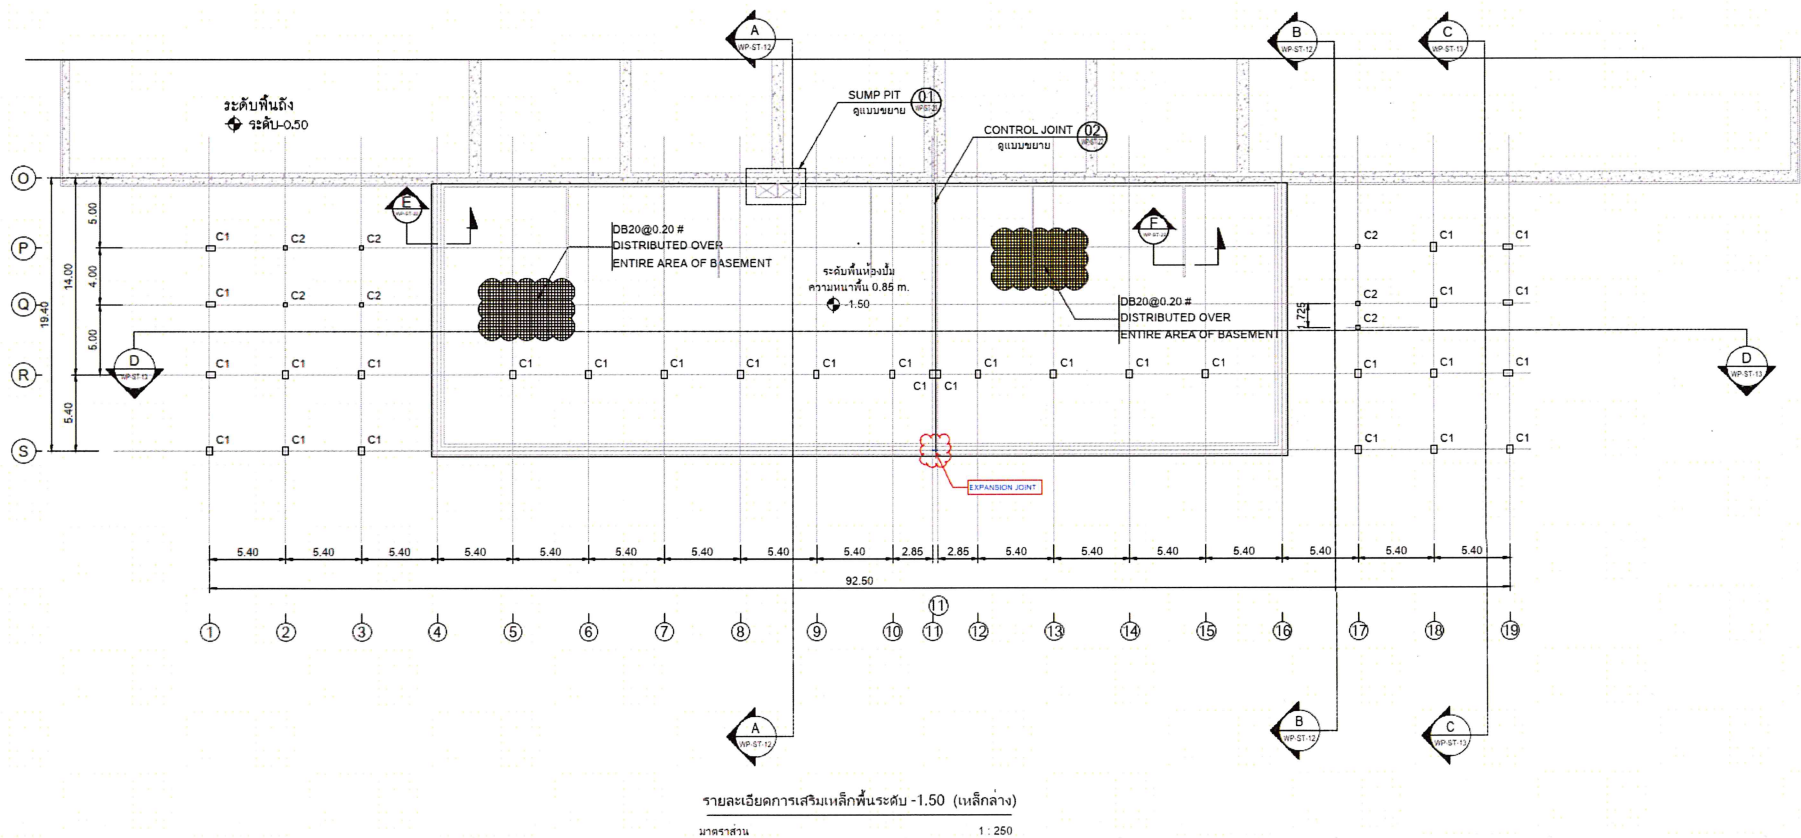
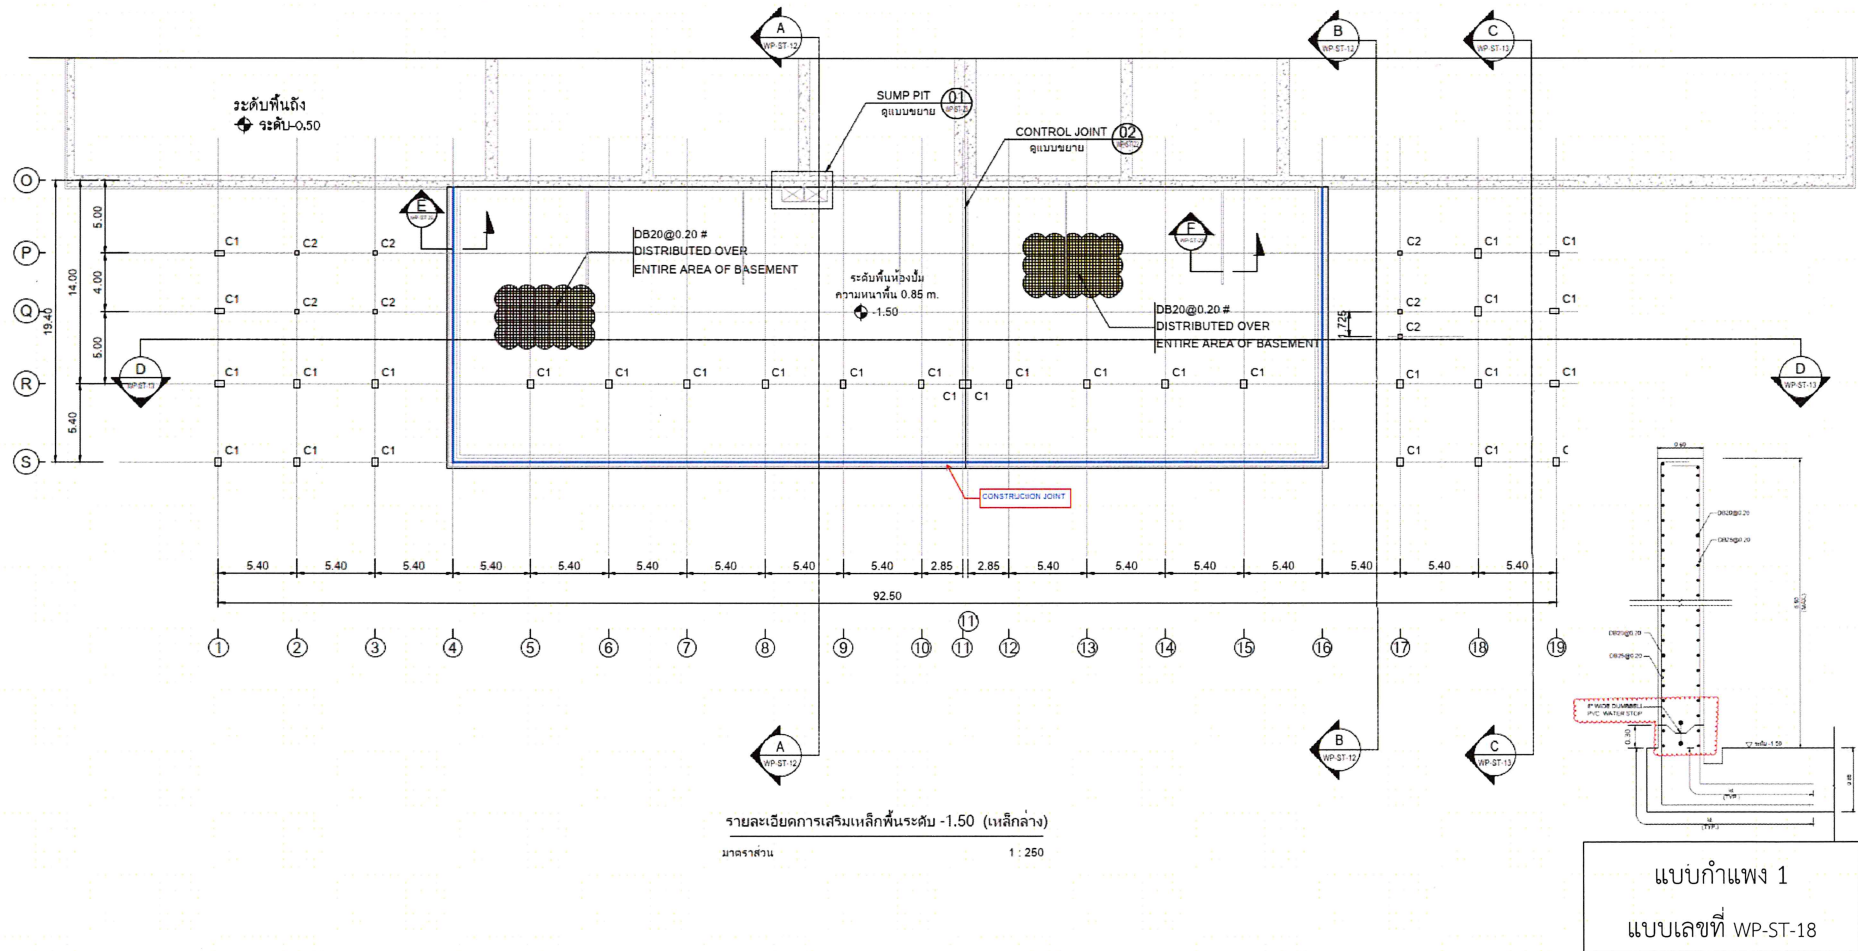


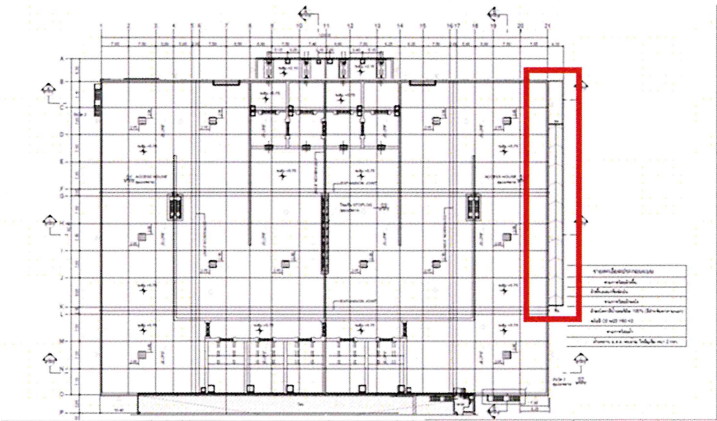
ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำลาดกระบังแห่งที่ 2 ถึงเก็บน้ำใสขนาดความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GES-LK-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.
1	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) อาคารสถานีสูบน้ำ ขอบทราบตำแหน่ง Expansion joints	โดยผู้ให้บริการได้กำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสสำหรับอาคารสถานี สูบน้ำลาดกระบังแห่งที่ 2 กำหนดให้อยู่ระหว่าง กริด 11-11' ตลอดความสูงของกำแพงห้อง เครื่องสูบน้ำ ดังรูป

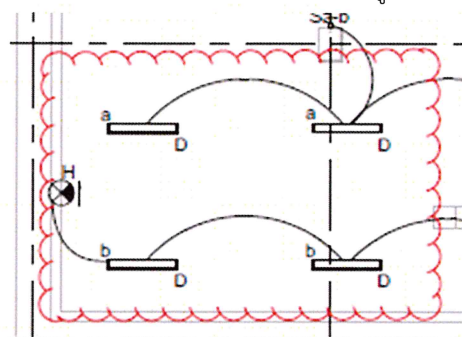


ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.
2	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) อาคารสถานีสูบน้ำ ขอบทราบตำแหน่ง Construction joints	อยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นและกำแพงห้องเครื่องสูบน้ำ ตามแบบ กำแพง 1 ในแบบ WP-ST-18 ดังรูป

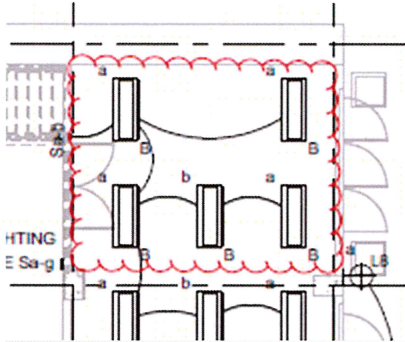


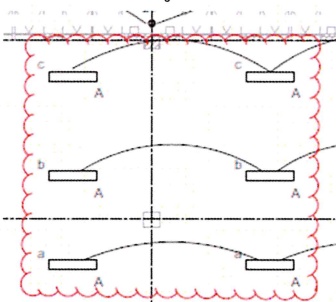
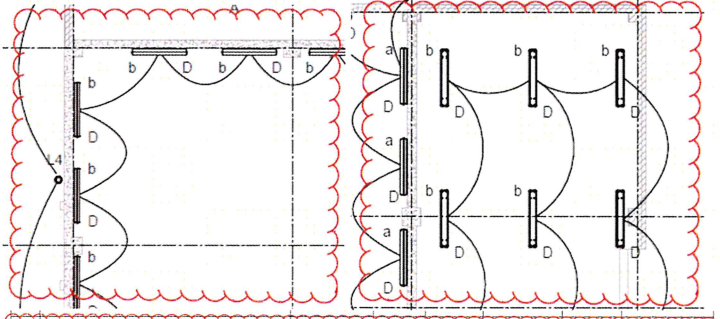
ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.
3	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) อาคารสถานีสูบน้ำ ขอบทรวัดคูตัวในอาคาร เนื่องจากไม่มีระบุในแบบ	1 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลูกตั้งและด้านข้าง ทาสีอะคริลิก 100% ตามวัสดุปิดผิวภายใน-ภายนอกในแบบเลขที่ WP-AR-03 ลูกนอน ตามตารางพื้น F2 คอนกรีตหล่อในที่ ทำผิวขัดหยาบ 2 บันไดเหล็กทำสีลักษณะเดียวกันกับงานเหล็กโครงสร้าง ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน เอกสารประกวดราคาเล่มที่ 5/7 รายการละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม หมวด S5A งานเหล็กโครงสร้าง
4	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) อาคารถังเก็บน้ำใส 50,000 ลบ.ม. จากแบบเลขที่ WT-AR-03 ขอบทรวัดแบบขยาย RAMP และ Detail เสาโครง ที่ตำแหน่งด้านข้างของอาคาร 	แบบขยายทางลาดสามารถดูรายละเอียดที่แบบเลขที่ WT-ST-33 และ WT-ST-34
5	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) อาคารถังเก็บน้ำใส 50,000 ลบ.ม. จากแบบเลขที่ WT-AR-10 ขอบทรวัดคูตัวบันได ST-02 เนื่องจากไม่มีระบุในแบบ	1 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลูกตั้งและด้านข้าง ทาสีอะคริลิก 100% ตามวัสดุปิดผิวภายใน-ภายนอกในแบบเลขที่ WP-AR-03 ลูกนอน ตามตารางพื้น F2 คอนกรีตหล่อในที่ ทำผิวขัดหยาบ
6	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) อาคารไฟฟ้าย่อย ขอบทรวัดคูตัวในอาคาร เนื่องจากไม่มีระบุในแบบ	1 บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลูกตั้งและด้านข้าง ทาสีอะคริลิก 100% ตามวัสดุปิดผิวภายใน-ภายนอกในแบบเลขที่ SS-AR-02 ลูกนอน ตามตารางพื้น F2 คอนกรีตหล่อในที่ ทำผิวขัดหยาบ

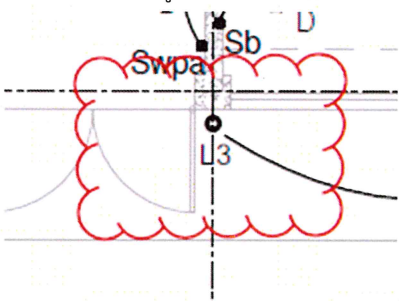

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.
7	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) อาคารคลอรีน ขอบทราบดีวัสดุผิวบันไดของทุกตัวในอาคาร เนื่องจากไม่มีระบุในแบบ	อาคารคลอรีนไม่มีบันไดที่ต้องทำสี
8	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ WP-EE-35,WP-EE-36,WP-EE-37 ของอาคารสถานีสูบน้ำ (WP) โคมไฟ TYPE D สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอบทราบดีรายละเอียด ชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE D	กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE D ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ WP-EE-02

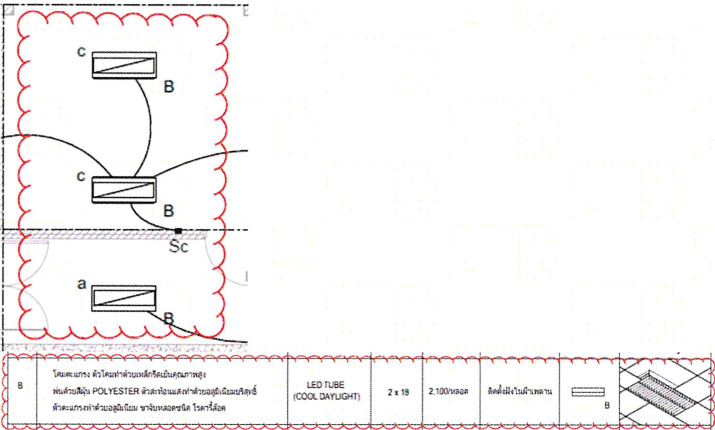
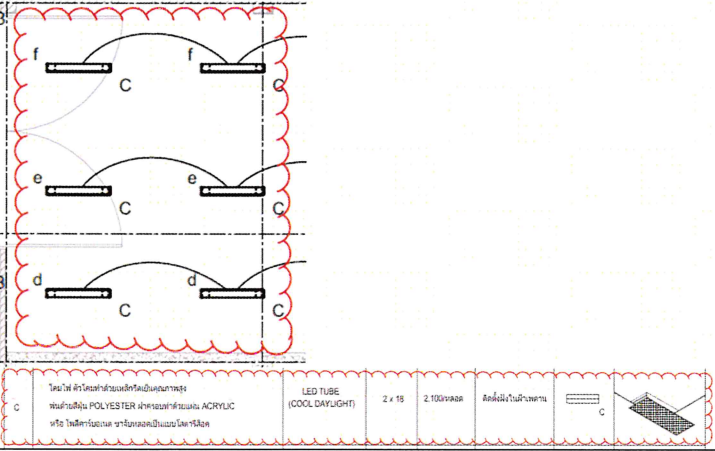



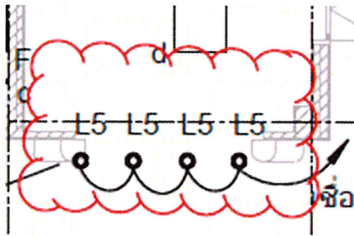
ชนิด	รายละเอียดโคมไฟ	ชนิด	ขนาด	ลูเมน	การติดตั้ง	สัญลักษณ์	ลักษณะโคม
A	โคมไฟแบบแขวน ตัวโคมทำด้วยพลาสติกใสรูปทรงกลมทึบ พลาสติกใส POLYESTER ด้านหลังโคมทำด้วยพลาสติกใส สีดำนอกทำด้วยพลาสติกใส ด้านในทึบสีดำ โคมไฟสีดำนอก	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100lm	ติดตั้งแบบฝังเพดาน	A	
B	โคมไฟแบบแขวน ตัวโคมทำด้วยพลาสติกใสรูปทรงกลมทึบ พลาสติกใส POLYESTER ด้านหลังโคมทำด้วยพลาสติกใส สีดำนอกทำด้วยพลาสติกใส ด้านในทึบสีดำ โคมไฟสีดำนอก	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100lm	ติดตั้งแบบฝังเพดาน	B	
C	โคมไฟ ตัวโคมทำด้วยพลาสติกใสรูปทรงกลมทึบ พลาสติกใส POLYESTER ด้านหลังโคมทำด้วยพลาสติกใส สีดำนอกทำด้วยพลาสติกใส ด้านในทึบสีดำ โคมไฟสีดำนอก	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100lm	ติดตั้งแบบฝังเพดาน	C	
D	โคมไฟแบบฝังเพดาน (IP 65) ตัวโคมและฝาครอบโคมทำด้วยพลาสติกใสรูปทรงกลมทึบ พลาสติกใส POLYESTER ด้านหลังโคมทำด้วยพลาสติกใส สีดำนอกทำด้วยพลาสติกใส ด้านในทึบสีดำ โคมไฟสีดำนอก	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100lm	ติดตั้งแบบฝังเพดาน	D	
รวม	โคมไฟแบบฝังเพดาน ขนาด 18 x 18 นิ้ว 12 หรือ 22	LED TUBE					

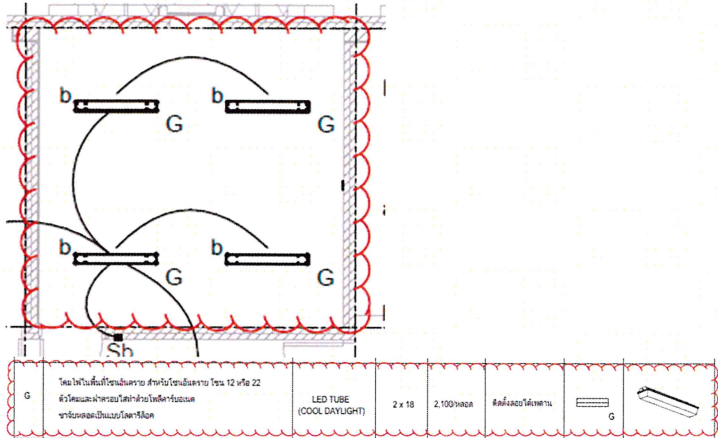
ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.																														
9	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ WP-EE-38 ของอาคารสถานีสูบน้ำ (WP) โคมไฟ TYPE B สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียดชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE B  <table><tr><th rowspan="2">ชนิด</th><th rowspan="2">รายละเอียดโครงสร้างโคม</th><th colspan="2">หลอด</th><th rowspan="2">การติดตั้ง</th><th rowspan="2">สัญลักษณ์</th><th rowspan="2">ลักษณะโคม</th></tr><tr><th>ชนิด</th><th>ลูเมน</th></tr><tr><td>A</td><td>โคมแขวน ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด</td><td>LED TUBE (COOL DAYLIGHT)</td><td>2 x 18 2,100lm</td><td>ติดตั้งในโคม</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>โคมแขวน ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด</td><td>LED TUBE (COOL DAYLIGHT)</td><td>2 x 18 2,100lm</td><td>ติดตั้งในโคม</td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>โคมไฟ ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด</td><td>LED TUBE (COOL DAYLIGHT)</td><td>2 x 18 2,100lm</td><td>ติดตั้งในโคม</td><td></td><td></td></tr></table>	ชนิด	รายละเอียดโครงสร้างโคม	หลอด		การติดตั้ง	สัญลักษณ์	ลักษณะโคม	ชนิด	ลูเมน	A	โคมแขวน ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18 2,100lm	ติดตั้งในโคม			B	โคมแขวน ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18 2,100lm	ติดตั้งในโคม			C	โคมไฟ ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18 2,100lm	ติดตั้งในโคม			กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE B ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ WP-EE-02
ชนิด	รายละเอียดโครงสร้างโคม			หลอด					การติดตั้ง	สัญลักษณ์	ลักษณะโคม																					
		ชนิด	ลูเมน																													
A	โคมแขวน ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18 2,100lm	ติดตั้งในโคม																												
B	โคมแขวน ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18 2,100lm	ติดตั้งในโคม																												
C	โคมไฟ ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม แผ่นโคมเป็น POLYESTER ใสทนความร้อนสูง ตัวโคมมีกำลังวัตต์ 100 วัตต์ โคมไฟชนิด	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18 2,100lm	ติดตั้งในโคม																												

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.																		
12	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-20 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE A สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียด ชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE A  <table border="1" data-bbox="322 660 1039 770"><thead><tr><th>ชนิด</th><th>รายละเอียดโคมไฟรางโคม</th><th>ชนิด</th><th>หลอด</th><th>วัตต์</th><th>ลูเมน</th><th>การติดตั้ง</th><th>สัญลักษณ์</th><th>ลักษณะโคม</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>โคมไฟราง ชนิดโคมไฟแบบมีโคมเป็นพลาสติกใส ชนิด POLYESTER ขนาดโคมยาว 1.5 เมตร สูง 150 มม. วัสดุโคมเป็นพลาสติกใส ชนิดโคมไฟราง</td><td>LED TUBE (COOL DAYLIGHT)</td><td>2 x 18</td><td>2,100</td><td>หลอด</td><td>ติดตั้งแบบโคมไฟราง</td><td>A</td><td></td></tr></tbody></table>	ชนิด	รายละเอียดโคมไฟรางโคม	ชนิด	หลอด	วัตต์	ลูเมน	การติดตั้ง	สัญลักษณ์	ลักษณะโคม	A	โคมไฟราง ชนิดโคมไฟแบบมีโคมเป็นพลาสติกใส ชนิด POLYESTER ขนาดโคมยาว 1.5 เมตร สูง 150 มม. วัสดุโคมเป็นพลาสติกใส ชนิดโคมไฟราง	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100	หลอด	ติดตั้งแบบโคมไฟราง	A		กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE A ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ WP-EE-02
ชนิด	รายละเอียดโคมไฟรางโคม	ชนิด	หลอด	วัตต์	ลูเมน	การติดตั้ง	สัญลักษณ์	ลักษณะโคม												
A	โคมไฟราง ชนิดโคมไฟแบบมีโคมเป็นพลาสติกใส ชนิด POLYESTER ขนาดโคมยาว 1.5 เมตร สูง 150 มม. วัสดุโคมเป็นพลาสติกใส ชนิดโคมไฟราง	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100	หลอด	ติดตั้งแบบโคมไฟราง	A													
13	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-20 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE D มีสองแบบ และสัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียด ชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE D ทั้งสองแบบ  <table border="1" data-bbox="322 1299 1039 1410"><thead><tr><th>ชนิด</th><th>รายละเอียดโคมไฟรางโคม</th><th>ชนิด</th><th>หลอด</th><th>วัตต์</th><th>ลูเมน</th><th>การติดตั้ง</th><th>สัญลักษณ์</th><th>ลักษณะโคม</th></tr></thead><tbody><tr><td>D</td><td>โคมไฟราง ชนิดโคมไฟแบบมีโคมเป็นพลาสติกใส ชนิด POLYESTER ขนาดโคมยาว 1.5 เมตร สูง 150 มม. วัสดุโคมเป็นพลาสติกใส ชนิดโคมไฟราง</td><td>LED TUBE (COOL DAYLIGHT)</td><td>2 x 18</td><td>2,100</td><td>หลอด</td><td>ติดตั้งแบบโคมไฟราง สูงจากพื้น 3.50 เมตร</td><td>D</td><td></td></tr></tbody></table>	ชนิด	รายละเอียดโคมไฟรางโคม	ชนิด	หลอด	วัตต์	ลูเมน	การติดตั้ง	สัญลักษณ์	ลักษณะโคม	D	โคมไฟราง ชนิดโคมไฟแบบมีโคมเป็นพลาสติกใส ชนิด POLYESTER ขนาดโคมยาว 1.5 เมตร สูง 150 มม. วัสดุโคมเป็นพลาสติกใส ชนิดโคมไฟราง	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100	หลอด	ติดตั้งแบบโคมไฟราง สูงจากพื้น 3.50 เมตร	D		กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE D ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-02
ชนิด	รายละเอียดโคมไฟรางโคม	ชนิด	หลอด	วัตต์	ลูเมน	การติดตั้ง	สัญลักษณ์	ลักษณะโคม												
D	โคมไฟราง ชนิดโคมไฟแบบมีโคมเป็นพลาสติกใส ชนิด POLYESTER ขนาดโคมยาว 1.5 เมตร สูง 150 มม. วัสดุโคมเป็นพลาสติกใส ชนิดโคมไฟราง	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100	หลอด	ติดตั้งแบบโคมไฟราง สูงจากพื้น 3.50 เมตร	D													

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.								
14	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-20 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE L3 สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียดชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE L3 <table><tr><td>L3 ฅ</td><td>โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์</td></tr><tr><td></td><td>โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 30x40x65 ซม.</td></tr><tr><td>L4 ฅ</td><td>โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์</td></tr><tr><td></td><td>โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 20x30x50 ซม.</td></tr></table>	L3 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์		โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 30x40x65 ซม.	L4 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์		โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 20x30x50 ซม.	กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE L3 ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-20 และรูปแบบลักษณะดวงโคมตามเอกสารประกวดราคาเล่มที่ 5/7 รายการละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม หมวด S2D-8 โคมไฟฟ้า
L3 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์									
	โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 30x40x65 ซม.									
L4 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์									
	โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 20x30x50 ซม.									
15	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-20 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE L4 สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียดชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE L4 <table><tr><td>L4 ฅ</td><td>โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์</td></tr><tr><td></td><td>โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 20x30x50 ซม.</td></tr><tr><td>L5 ฅ</td><td>โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์</td></tr><tr><td></td><td>โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 15x50x50 ซม.</td></tr></table>	L4 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์		โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 20x30x50 ซม.	L5 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์		โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 15x50x50 ซม.	กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE L4 ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-20 และรูปแบบลักษณะดวงโคมตามเอกสารประกวดราคาเล่มที่ 5/7 รายการละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม หมวด S2D-8 โคมไฟฟ้า
L4 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์									
	โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 20x30x50 ซม.									
L5 ฅ	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์									
	โคมไฟกิ่งติดผนังทรงคลาสสิก วัสดุอลูมิเนียมและกระจก ขนาด 15x50x50 ซม.									

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.
16	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-21 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE B สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียด ชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE B 	กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE B ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-02
17	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-21 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE C สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียด ชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE C 	กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE C ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-02

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.								
18	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-21 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) ขอทราบรายละเอียด ชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟดังรูป 	กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE F ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-02								
19	แบบแปลน (CONTRACT DRAWING) จากแบบเลขที่ SS-EE-21 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE L5 สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียด ชนิด กำลังวัตต์ ลูเมน ของโคมไฟ TYPE L5  <table border="1" data-bbox="338 981 1034 1099"><tr><td>L5</td><td>โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์</td></tr><tr><td>L5</td><td>โคมไฟสปอตไลท์ส่องป้ายทรงวงช้าง วัสดุอลูมิเนียม ขนาด 15x60x30 ซม.</td></tr><tr><td>L6</td><td>โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 15 วัตต์</td></tr><tr><td>L6</td><td>โคมไฟสปอตไลท์ทรงกลม วัสดุอลูมิเนียมแสงกระจาย ขนาด 30x35x80 ซม.</td></tr></table>	L5	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์	L5	โคมไฟสปอตไลท์ส่องป้ายทรงวงช้าง วัสดุอลูมิเนียม ขนาด 15x60x30 ซม.	L6	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 15 วัตต์	L6	โคมไฟสปอตไลท์ทรงกลม วัสดุอลูมิเนียมแสงกระจาย ขนาด 30x35x80 ซม.	กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE L5 ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-21 และรูปแบบลักษณะดวงโคมตามเอกสารประกวดราคาเล่มที่ 5/7 รายการละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม หมวด S2D-8 โคมไฟฟ้า
L5	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 13 วัตต์									
L5	โคมไฟสปอตไลท์ส่องป้ายทรงวงช้าง วัสดุอลูมิเนียม ขนาด 15x60x30 ซม.									
L6	โคมไฟ LED (COOL DAYLIGHT) ขั้วหลอดชนิดเกลียว E27 ขนาด 1 x 15 วัตต์									
L6	โคมไฟสปอตไลท์ทรงกลม วัสดุอลูมิเนียมแสงกระจาย ขนาด 30x35x80 ซม.									

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.								
20	จากแบบเลขที่ SS-EE-21 ของอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (SS) โคมไฟ TYPE G สัญลักษณ์ในแบบไม่ตรงกับสัญลักษณ์ในตารางโคมไฟ ขอทราบรายละเอียดชนิด กำลังวัตต์ หลูเมน ของโคมไฟ TYPE G  <table border="1" data-bbox="315 660 1030 737"><tr><td>G</td><td>โคมไฟเป็นโคมไฟชนิดหลอดยาว สำหรับใช้ภายใน ขนาด 12 หรือ 22 นิ้ว โดยหลอดยาวใช้ภายในโคมไฟแบบหลอดยาว</td><td>LED TUBE (COOL DAYLIGHT)</td><td>2 x 18</td><td>2,100lm</td><td>ติดตั้งโดยช่าง</td><td></td><td></td></tr></table>	G	โคมไฟเป็นโคมไฟชนิดหลอดยาว สำหรับใช้ภายใน ขนาด 12 หรือ 22 นิ้ว โดยหลอดยาวใช้ภายในโคมไฟแบบหลอดยาว	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100lm	ติดตั้งโดยช่าง			กปน. ยืนยันรายละเอียดโคมไฟ TYPE G ตามตารางโคมไฟในแบบเลขที่ SS-EE-21
G	โคมไฟเป็นโคมไฟชนิดหลอดยาว สำหรับใช้ภายใน ขนาด 12 หรือ 22 นิ้ว โดยหลอดยาวใช้ภายในโคมไฟแบบหลอดยาว	LED TUBE (COOL DAYLIGHT)	2 x 18	2,100lm	ติดตั้งโดยช่าง					
21	Mechanical System ขอทราบสเปค Valve สำหรับงานส่วนระบบล่อน้ำด้วยการดูดอากาศ (VACUUM)	รายละเอียด แสดงใน เอกสารประกวดราคาเล่มที่ 7/7 รายการละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน (STANDARD SPECIFICATIONS) หมวด S15C Valve, Gates and Appurtenances								

ลำดับที่	ข้อสอบถาม	ข้อชี้แจง กปน.
22	งานเตรียมการ จากรูปด้านล่างนี้ ทางบริษัทฯได้เข้าดูสถานที่ก่อสร้างโครงการถังเก็บน้ำใส 50,000 ลบ.ม.ลาดกระบังแห่งที่ 2 ได้พบเนินดินด้านหน้าอาคารเก็บน้ำใสเดิมและด้านติดรั้วโครงการ ดังนั้นจึงขอสอบถามว่าสามารถนำกองดินดังกล่าวออกจากพื้นที่ (โดยไปเก็บไว้ในสถานที่ที่โครงการจัดไว้) เพื่อทำทางทางรวิ้ง สำหรับขนส่งลำเลียงวัสดุเข้าหน่วยงาน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ได้หรือไม่ 	ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาขออนุมัติจากวิศวกร และ กปน. ก่อนดำเนินการ